

移動等円滑化に関する取組み事例紹介について

バリアフリー等地域連絡会議の開催について

第6回 島根県バリアフリー等地域連絡会議

【日時】令和2年12月15日(火)13:30 ~ 15:30

【場所】島根県立産業会館(くにびきメッセ)

【内容】

①講話「誰もが利用しやすいトイレ」

一般社団法人島根県建築士会 会長 足立 正智

②バリアフリー法の改正について

③移動等円滑化評価会議中国分科会について

④構成員のバリアフリーに関する取組み状況発表

⑤意見交換(主なもの)

- ・事件の動機や原因が特定の疾患や障がいと関係のある様な記載のあった事件報道記事について
- ・「あいサポート運動」の取組みについて
- ・交通機関の情報提供(停留所での電子表示、アクセス情報等)について
- ・道路に関して、現在の整備状況と整備目標に対する考え方について



第5回 広島県バリアフリー等地域連絡会議

【日時】令和3年2月26日(金)

※新型コロナウイルス感染防止の観点から「書面開催」

【内容】

①バリアフリー法の改正について

②移動等円滑化評価会議中国分科会について

③バリアフリー法に基づく基本方針の一部改正について
(次期整備目標)

④構成員のバリアフリーに関する取組み状況について

⑤意見交換(主なもの)

- ・高速バスの到着時のアナウンスと運転手教育について
- ・過疎地域や郊外団地における移動手段の確保について

令和3年度の開催予定について

●第6回 山口県バリアフリー等地域連絡会議 10月予定

●第6回 岡山県バリアフリー等地域連絡会議 12月予定

バリアフリー教室について

バリアフリー教室の開催(真庭市:共生社会ホストタウン)

11/30、12/1の2日間、岡山県真庭市にある3カ所の小学校において、「共生社会ホストタウンが実施する内閣府補助事業」として、パラリンピアンによる「心のバリアフリーの授業」を実施しました。

【対象者】

小学4～6年生

【授業内容】

- ①中国運輸局・岡山運輸支局 「心のバリアフリーについて」「多機能トイレ」「ヘルプマーク」についての紹介
- ②上原大祐氏(パラリンピアン)「パラアスリートになり切って、モノづくりや課題解決の楽しさを感じるワークショップ」



中国運輸局 環境保全及び交通バリアフリー等関係表彰

中国運輸局では、高齢者・障害者等の円滑な移動等を確保する交通バリアフリー等の取り組みに尽力し、その功績が顕著であると認められる事業者等に対して、表彰を行っています。

令和2年度 受賞者(交通バリアフリー等関係)

株式会社 大谷山荘

【功績の概要】

バリアフリー法で定められている建築の際に必要な基準の約4倍のバリアフリー対応客室を設置している。その他の施設についても、館内のほとんどのパブリック施設がバリアフリー対応であり、大浴場については、脱衣所よりほぼ段差無く洗い場まで車椅子で移動可能である。

また、高齢者・障がい者に対する接遇研修を計画的に実施することにより、ハード・ソフト両面での移動円滑化に取り組んでいる。

広島電鉄 株式会社

【功績の概要】

平成28年に障害者差別解消法が施行されて以来、広島県が実施している「あいサポート運動」に参加。以来、障がい者の特性や障害者への配慮の仕方等についての社内教育を計画的に実施しており、「心のバリアフリー」の推進に積極的に取り組んでいる。

研修を受講することにより、障がいの特性等を知り支援する対応をすることで、安全・安心な輸送の確保につながっている。

また、障がい者団体を招くなどして、当事者の意見を反映し、改善に努めている。

また、広島空港連絡バスに中国地方で初となる、車椅子でそのまま利用できるリフト付きバス車両1両を令和2年11月1日より新たに導入した。




心のバリアフリー取組について①

ヘルプマークの掲示に関する協力依頼

○ヘルプマークは、義足や人工関節を使用されている方など、外見からは分からなくても、援助や配慮を必要としていることを知らせることで、周囲の方からの援助や配慮を得やすくするために東京都が作成したものです。

○中国地方では、平成29年9月から順次、県庁や出先機関等でヘルプマークの配布をおこなっているところ です。

○中国運輸局では、令和3年3月上旬、西日本旅客鉄道(株)広島支社・岡山支社・米子支社へ、中国地方鉄道協会、中国バス協会を通じて傘下会員に対し、車両内や優先席付近にヘルプマークを周知するステッカー等を掲示いただくよう協力依頼を行っています。

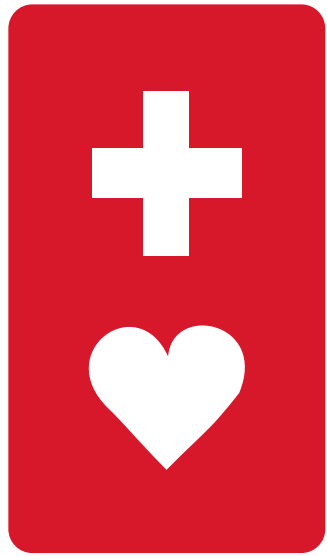

トイレの利用マナー啓発キャンペーン

【キャンペーン期間】
令和2年11月10日～12月9日

- トイレの様々な機能を必要とする方が、その機能を必要なときに利用できるよう、トイレの利用マナーキャンペーンを実施しました。
- ポスターの一斉掲示及びチラシの配布
(配布先: 公共交通業者等)
- バリアフリー教室開催時に周知・案内を行っています。

車椅子使用者用駐車施設等の適正利用啓発キャンペーンについて

【キャンペーン期間】通年
※集中掲出期間令和3年4月1日(木)～5月9日(日)

○改正バリアフリー法の施行(令和3年4月1日)に向けて、一般利用者向けに障害者用駐車区画の適正利用に関するマナー啓発を行うとともに、施設管理者向けにパーキング・パーミット制度等の取組を紹介するキャンペーンを試行的に実施しました。

○ポスターの一斉掲示及びチラシの配布
(配布先: 道の駅、地方公共団体等)



心のバリアフリー取組について②

エレベーター利用キャンペーン

○キャンペーン期間: 令和3年2月22日(月)～3月26日(金)
○高齢者、障害者等真に必要な方がエレベーター、優先席等のバリアフリー施設を使用できない、または長時間待たされる等の課題が発生しています。

今般、エレベーターの利用について真に必要な方が優先的に使用できるよう、「エレベーター利用キャンペーン」を実施

○ポスターの一斉掲示及びチラシの配布

(配布先: 公共交通事業者等)



公共交通機関等におけるベビーカー利用円滑化の推進

○キャンペーン期間: 令和3年5月1日(土)から5月31日(月)
○公共交通機関等においてベビーカーを一層利用しやすい環境を整備するため、ベビーカーの安全な使用と周囲の理解協力の普及啓発を図るためのキャンペーンを実施


○ポスターの一斉掲示及びチラシの配布

(配布先: 公共交通事業者等)



・バリアフリー歩行空間による、安全・安心な歩道整備を順次実施中

■国道185号 川尻歩道整備（JR安芸川尻駅付近）

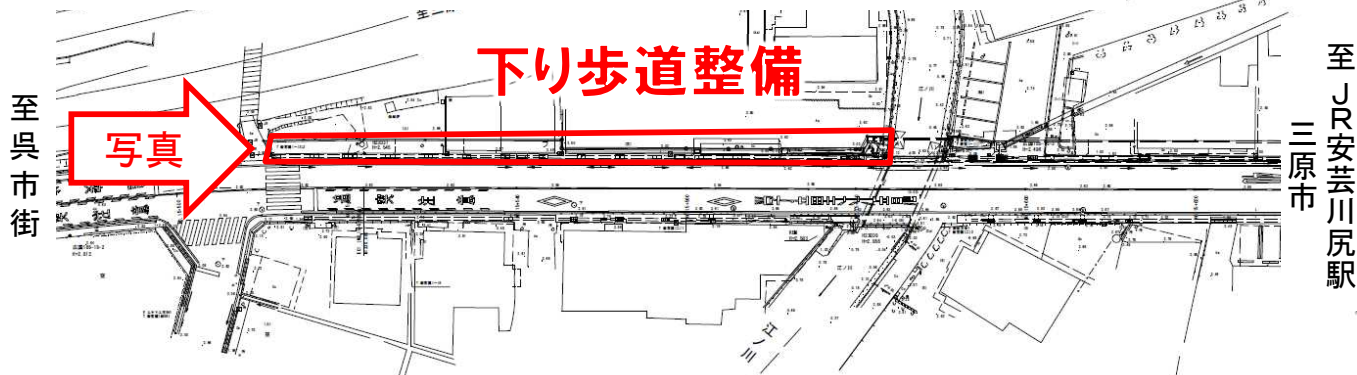

整備前

整備後

■その他の整備事例

・電線類の地中化による幅広い歩道整備

整備前

整備後



・フラットな歩道整備

整備前

整備後



- フルフラットタイプ旅客搭乗橋(PBB: Passenger Boarding Bridge)導入について
- ・広島空港の国内線旅客搭乗橋全5基のうち、5番スポット(主に全日空が使用)の2基について、令和3年3月にフルフラット旅客搭乗橋に更新した。
 - ・この旅客搭乗橋はバリアフリー対策を施したフルフラットタイプであり、搭乗橋内の段差や溝をなくし、車椅子や杖を使用するお客様も、安全・快適に通行できる床を採用している。
 - ・残りの3基についても、令和4年度中の完成を目標に随時フルフラットタイプ旅客搭乗橋に更新予定である。

◇ 更新前
P B B 伸縮部分に段差



◇ 更新後
P B B 全体がフルフラット



(※いただいた原文のまま記載しております。)

●低床路面電車の導入

- ・広島LRT整備事業により、広島市・廿日市市と連携し、低床路面電車の導入を支援した。
(H30～R2)

●鉄道駅のバリアフリー化

- ・JR大竹駅(大竹市), JR安芸矢口駅(広島市)では、橋上駅舎・自由通路・駅前広場の整備に着手しており、エレベーターや多目的トイレ, 身障者用駐車場の整備等, 利用者の利便性や安全性の向上を図るためバリアフリー化を進めている。

●鉄道駅のバリアフリー化

- ・JR西高屋駅(東広島市)では、橋上駅舎・駅の南北をつなぐ自由通路・駅前広場の整備の計画がありバリアフリー化を進めている。

●鉄道駅のバリアフリー化 (広島市東部地区連続立体交差事業等)

- ・JR向洋駅(府中町)及び海田市駅(海田町)において、連続立体交差化に伴う駅舎・駅前広場等の整備を計画しており、エレベーターや多目的トイレ, 身障者用駐車場の整備等, 利便性や安全性の向上を図るためバリアフリー化を進める。

- ・向洋駅周辺では主要な道路を「バリアフリー化が必要な特定道路」として位置づけ, 視覚障害者誘導用ブロックを設置するなど併せて取り組むこととしている。

(※いただいた原文のまま記載しております。)

●公園施設のバリアフリー化

- ・都市公園において、利用者が多い施設のトイレを優先的に、バリアフリー整備を行っている。また遊具についても、バリアフリー対応の遊具を設置することで、年齢や身体能力を問わず、様々な人々に利用して頂いている。

●身体障害者への研修

- ・公園の指定管理者の取組として、身体障害者等への対応に伴う研修を定期的に行っている。



遊具のランドマークとなる旗を掲げ、瀬戸の宝島など遊具広場全体の冒険的な雰囲気との一体性を高める。

改修案 瀬戸の渡船(渡船側)

瀬戸内海を行き交う、瀬戸の島々を結ぶ渡船にいっしょに乗って遊ぶ

色彩は、冒険の森全体との統一感を演出するため、茶系色をベースとし、瀬戸内海らしい青色をアクセントとなるメインカラーとする。

レモン、はっさく、みかん、除虫菊の花、はっさくの花、タコ、スナメリなど、瀬戸内海の地域性のあるパネル遊具とする。



車いす利用者等全ての子どもが乗り込んでいっしょに遊ぶことができる渡船の遊具とする。冒険の森全体のテーマである瀬戸内海の世界観を感じさせる遊具とする。

音を楽しむ、視覚で楽しむ、感触を楽しむ等、できるだけ五感で楽しめる遊具とする。





【健康福祉局健康福祉企画課】**○公共施設の福祉環境整備（別紙1）**

本市が設置し又は管理する公共施設については、平成7年に制定した「広島市公共施設福祉環境整備要綱」に定める整備基準により、福祉環境の整備を推進しています。また、この要綱の施行までに整備した施設についても、整備基準に適合するよう、順次、バリアフリー化を進めています。

○広島市バリアフリーマップによる情報提供の推進

本市では、障害者、高齢者、乳幼児を連れた人など、市民の誰もが気軽に安心して外出できるよう、広島市中心部やJR駅周辺などの多くの市民が利用する公共施設や、主要なJRの駅舎、百貨店、ホテルなどの民間施設のバリアフリー設備の整備状況に関する情報をマップ形式によりホームページで公開しています。

【道路交通局都市交通部】**○JR駅のバリアフリー化（別紙2）**

本市では、国の定めた「移動等円滑化の促進に関する基本方針」に基づき、対象となる鉄道駅のバリアフリー化が図られるように取り組んでいます。

（※いただいた原文のまま記載しております。）

広島市公共施設福祉環境整備要綱

（目的）

第1条 この要綱は、本市が設置し又は管理する施設について、身体障害者や高齢者などを含めたすべての市民が安全かつ快適に利用できるよう、その構造及び設備の整備に関する基準（以下「公共施設整備基準」という。）を定め、これを整備することにより、福祉のまちづくりを推進し、もって本市の社会福祉の向上を図ることを目的とする。

（適用対象施設）

第2条 公共施設整備基準は、本市が設置し又は管理する施設で次の各号に掲げる施設（以下「公共施設」という。）に適用する。

- （1）建築物
- （2）道路及びこれに付属する施設
- （3）公園及びこれに付属する施設
- （4）駐車場

（公共施設整備基準）

第3条 公共施設整備基準は、別表のとおりとする。なお、主として身体障害者や高齢者等の利用を目的とした施設においては、公共施設整備基準に加え公共施設の利用目的に照らし必要な配慮を行うよう努めるものとする。

（整備の方針）

第4条 公共施設整備基準は、公共施設の新設、増設、改修及び大規模な模様替えに際して適用するものとする。

- 2 既存公共施設についても、公共施設整備基準に適合するよう計画的に必要な改善に努めるものとする。
- 3 前2項に規定する公共施設整備基準を準用する場合、地形、敷地等の制約により困難なときは、代替的又は補完的措置を講ずるものとする。

（事前協議）

第5条 第2条第1項の建築物の基本計画策定業務及び基本設計業務の委託に当たっては、健康福祉局健康福祉企画課へ事前協議するものとする。

（維持管理等）

第6条 公共施設の管理及び運営に当たっては、身体障害者や高齢者等が利用しやすいよう、公共施設を常時良好な状態に保持するように努めるとともに、案内、誘導、接遇、介助などの人的対応に配慮するものとする。

（その他）

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に際し必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、平成7年8月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成12年2月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成14年3月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成19年8月20日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年5月26日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和2年4月23日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別紙1

1 建築物

整備箇所	項目	整備基準	整備箇所・基準の適用等
1 敷地内通路	歩行者の安全確保	(1) 歩行通路は、できる限り車路と分離し、歩行者の安全を確保する。	1 整備基準に掲げる「不特定かつ多数の者が利用する建築物」等の用語の意義は次のとおりとする。 (1) 不特定かつ多数の者が利用する建築物 次に掲げる建築物に類するもの以外のものをいう。
	床仕上げ	(1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる。	
	幅員	(1) 歩行通路の幅員は、180 cm以上とする。ただし、駐車場内通路にあっては、120 cm以上とすることができる。	
	高低差の解消	(2) 門扉の幅員及びバリアー間隔は、「3 屋外出入口」の有効幅員に準ずる。	
	排水溝	(1) 道路境界部も含め歩行通路には、段を設けない。やむを得ず設ける段の高低差は、2 cm以下とするとともに、面取りをする。この場合、段の先端の材料の色は、回りの色と明度差を大きくして、段を識別しやすいものとする。 (2) 2 cmを超える高低差がある場合には、「2 スロープ」による。 (3) スロープとの併設階段は、「10 階段」による。	① 主たる用途が公用目的で、市民の利用が少ない施設 〔環境事業所、清掃工場、水資源再生センター、浄水場、衛生研究所、競輪事務局、建設事務所等〕 ② 主として特定の者が入所又は利用する施設 〔保育園、児童館、幼稚園、学校、市営住宅等〕 ③ 小規模な市民利用施設 〔地区集会所、老人集会所等〕 ＜該当建築物の例＞ ・庁舎施設 〔本庁舎、区役所、出張所、水道局等の局庁舎等〕 ・会議、催物、研修施設 〔国際会議場、区民文化センター、公民館、勤労青少年ホーム、男女共同参画推進センター、研修センター等〕 ・図書館等 〔中央・区図書館、映像文化ライブラリー等〕 ・展示施設 〔平和記念資料館、こども文化科学館、交通科学館、現代美術館、郷土資料館等〕 ・保健・医療施設 〔保健所、病院等〕 ・スポーツ施設 〔広域公園陸上競技場、総合屋内プール、区スポーツセンター等〕 ・宿泊施設 〔国際青年会館等〕
2 スロープ	床仕上げ	(1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる。	
	勾配	(2) 傾斜全面は、回りの水平床面の材料の色と明度差を大きくし、スロープを識別しやすいものとする。	
	勾配	(1) 表面は、左右水平とする。	
	勾配	(1) 屋外スロープの勾配は、1/15以下とする。	
	勾配	(2) 屋内スロープの勾配は、1/12以下とする。ただし、高低差が16 cm以下の場合には、1/8以下とすることができる。	
3 屋外出入口	有効幅員	(3) 敷地形状等やむを得ない場合には、スロープ勾配を1/12以下とするほか、次表の高低差の区分に応じたものとする。この場合、高低差と勾配	
	有効幅員		
	有効幅員		
	有効幅員		
	有効幅員		
4 駐車場	設置数	(1) 歩行者の安全確保	
	設置数		
	設置数		
	設置数		
	設置数		

整備箇所	項目	整備基準	整備箇所・基準の適用等
5 屋内通路・廊下	位置	(1) 車いす使用者用駐車区画は、建築物の主要な屋外出入口またはエレベーターハブに近接する出入口からできるだけ近い位置に設ける。	いす使用者等対応トイレについては、原則として管理室に適用するものとし、その他の施設にあっては、敷地の形状、各施設の配置、規模等を考慮し適用するものとする。
	区画の形状	(1) 車いす使用者用駐車区画の幅員は350 cm以上、奥行きは600 cm以上とする。	
	標示	(2) 既存建築物で、かつ、敷地形状等によりやむを得ない場合は、幅員120 cm以上の乗降スペースを設けることによって駐車区画幅員350 cmのものとみなす。	
	床仕上げ	(1) 車いす使用者用駐車区画であることがわかるよう、シンボルマークの標識設置又は床面塗装標示をする。	
	段差の解消	(1) 滑りやすい磨き仕上げ床材は設けない。	3 市営住宅への適用については、次のとおりとする。 (1) 共用部分に適用する。 (2) 「6 屋内出入口」は、車いす常用户向け住戸出入口と読み替えて適用する。ただし、当該項目中「その他」は、適用しない。
6 屋内出入口	幅員	(1) 廊下通路・廊下には、段を設けない。やむを得ず設ける場合は、高低差を2 cm以下とするとともに、面取りをする。この場合、段の先端の材料の色は、回りの色と明度差を大きくして、段を識別しやすいものとする。	
	幅員	(2) 2 cmを超える高低差がある場合には、「2 スロープ」による。	
	幅員	(3) スロープとの併設階段は、「10 階段」による。	
	幅員	(1) 主要な通路や廊下の幅員は、内法180 cm以上とする。末端の付近及び区間50 m以内ごとの位置に2人の車いす使用者がすれ違えるスペースを設けた場合には、内法140 cm以上とすることができる。	
	幅員	(2) ただし、その他の通路、廊下及び床面積の合計がおおむね500㎡未満の建築物にあっては、末端の付近及び区間50 m以内ごとに車いす転回スペースを設けた場合には、内法120 cm以上とすることができる。	
7 トイレ	手すり	(1) 身体障害者や高齢者等の利用の多い建築物の廊下にあっては、手すりを両側に連続して設ける。	
	手すり	(2) 手すりの形状及び取り付け高さ等は、「2 スロープの(3)から(5)」による。	
	その他	(1) 原則として廊下の壁面には、突出物を設けない。やむを得ず設ける場合は、衝突防止措置を講ずる。	
	その他	(2) 壁又は柱のコーナーは面取りをするよう努める。	
	その他	(1) 出入口の有効幅員は、90 cm以上とする。	
8 トイレ	有効幅員	(2) ドアの前後に車いす使用者が出入口へ正対できるスペースがある場合には、出入口の有効幅員を80 cm以上とすることができる。	
	有効幅員	(1) 回転式ドアは、設けない。	
	有効幅員	(2) 手動ドアの把手は、握りやすいレバーハンドル又は棒状把手とする。	
	有効幅員	(1) 出入口には、段を設けない。	
	有効幅員	(2) 出入口前後の床は、同一レベルの水平床面とし、動線に応じた広さを確保する。	
9 トイレ	有効幅員	(1) 通路・廊下側へ開く戸開きの場合には、次のいずれかとするよう努める。 ア アルコーブを設ける。 イ 衝突防止のために、ドアに中抜き窓を設ける。	
	有効幅員	(1) 男女それぞれのトイレに、手すり付き腰掛け式便器ブースを1か所以上設ける。	
	有効幅員	(2) 腰掛け式便器の便座は、1か所以上を温水洗浄便座（温水でおしり等を洗浄する機能を付した腰掛け式便座をいう。以下同じ。）とすることが望ましい。	
	有効幅員	(3) 出入口の有効幅員は、80 cmとするよう努める。	
	有効幅員	(4) ドアは、原則として外開きとする。	
10 トイレ	手すり付き小便器	(1) 男子用トイレに、手すり付きストール小便器を1か所以上設ける。	
	手すり付き小便器	(2) 設置箇所は、原則として出入口に最も近い位置とする。	
	手すり付き小便器	(3) 便器の受け口の高さは、35 cm以下とする。	
	手すり付き洗面器	(1) 男女それぞれの洗面所に、レバー式又はプッシュ式その他操作が容易な水栓器具を備えた手すり付き洗面器又はカウンター式洗面器を1か所以上設ける。	
	手すり付き洗面器	(2) 車いす使用者も利用できる洗面器を設ける場合には、「14 カウンター、公共電話台等」のカウンターに準じた高さ及び構造とする。	
11 トイレ	手すり付き洗面器	(3) 車いす使用者も利用できる洗面器を設ける場合には、端は、下端を床から90 cmの高さに設ける。	
	手すり付き洗面器	(1) 手すりは、外径4 cm程度とする。	
	手すり付き洗面器		
	手すり付き洗面器		
	手すり付き洗面器		

整備箇所	項目	整備基準	整備箇所・基準の適用等
8 車いす利用者等対応トイレ	設置場所	(1) トイレブースは、不特定かつ多数の者が利用する建築物又は身体障害者や高齢者等の利用の多い建築物で床面積の合計がおおむね 300 ㎡以上のもの並びに児童館及び学校に設ける。 (2) トイレブースは、1 階及び多人数が利用するホール等のある階に 1 か所以上設ける。男性トイレと女性トイレを距離をおいて設ける場合には、それぞれ 1 か所以上設ける。 (3) トイレブースは、一般トイレと一体的に設ける。	
	ブースの広さ	(1) トイレブースの広さは、児童館及び学校にあっては、内法 200 cm×200 cm、その他の建築物にあっては、内法 220 cm×285 cm を標準とする。 (2) 建物構造上やむを得ない場合にあっては、内法 150 cm×200 cm を標準とすることができる。	
	出入口	(1) 出入口の有効幅員は、90 cm 以上とする。 (2) 扉は、引き戸式とし、円滑に開閉できるものとする。 (3) 手動ドアの場合、把手は棒状把手とする。 (4) 自動ドアの場合、ブース内のドア開閉スイッチは、ドアから 40 cm～50 cm 程度離れた位置に設ける。 (5) 出入口には、段を設けない。 (6) 出入口前後の床は、同一レベルの床面とし、動線に応じた広さを確保する。	
	設備	(1) 腰掛け式便器の便座は、温水洗浄便座とすることが望ましい。 (2) 腰掛け式便器の便座の高さは、床から 40 cm 程度とする。 (3) 外径 4 cm 程度の手すりを設ける。 (4) フラッシュバルブ、手洗器及び非常通報装置等を車いす使用者が操作しやすい位置に設ける。 (5) 洗面器は、水栓器具をレバー式又はプッシュ式その他操作しやすいものとし、「14 カウンター、公衆電話等」のカウンターに準じて設ける。ただし、共用洗面所に車いす利用者も利用できる洗面器が設けられている場合は除く。 (6) 床面積の合計が 2,000 ㎡以上の建築物にあっては、オストメイトに対応した専用の設備として、水洗装置・紙巻器・水石入れ・衣服用フック・棚・鏡を設ける。その他の建築物にあっては、これに努める。 (7) 鏡は、下端を床から 90 cm の高さに設ける。この場合鏡は、傾斜鏡としない。 (8) 長椅子・寝台その他これらに類するものを設ける。ただし、児童館及び学校にあっては、又は建築構造上やむを得ない場合にあっては、手荷物を置く棚の設置に替えることができる。 (9) 出入口には、車いす使用者以外の人も利用できる旨の標示をする。	
9 エレベーター	エレベーターの設置	(1) エレベーターは、原則として、不特定かつ多数の者が利用する建築物及び身体障害者や高齢者等の利用の多い建築物で床面積の合計がおおむね 500 ㎡以上のものに設ける。	
	大きさ	(1) エレベーターは、原則として、日本建築規格に定める定員 11 人以上のものとする。	
	出入口の有効幅員	(1) 出入口の有効幅員は、原則として 90 cm 以上とする。	
	附帯設備	(1) 附帯設備は、日本エレベーター協会の車いす兼用エレベーター及び視覚障害者兼用エレベーターの標準仕様に基づき、乗降ロビー	
10 階段（主たる階段）	仕上げ	(1) 踏面は、粗面とし、又は滑りにくい床仕上げとする。 (2) 滑り止めは、踏面と同面仕上げとし、踏面の材料の色と明度差を大きくして、段を識別しやすいものとする。	
	形状	(1) 回り段を設けない。 (2) 段込みは 2 cm 以下とし、会議場等ホールに通じる階段にあっては、跳上げは 16 cm 程度、踏面は 30 cm 程度とする。	
	手すり	(1) 両側に 5 cm 程度の立ち上がり及び手すり（2）を設ける。 (2) 手すりの形状及び取り付け高さ等は、「2 スロープの手すり（2）から（5）」による。	
	幅員	(1) 会議場等のホールに通じる階段の幅員は、150 cm 以上とする。	
11 客席	車いす利用者席の設置	(1) ホールのある施設及びスポーツ施設等で、客席が固定されている場合には、車いす利用者席客席を設ける。	
	設置場所	(1) 車いす利用者客席は、観覧席の出入口から段差なく到達でき、かつ、出入口に近い位置に設ける。	
	設置数	(1) 車いす利用者客席の席数は、3 席以上とする。ただし、全席数が 600 を超える場合には全体の 0.5% 以上の数とする。この場合の設置上限値は、当面 30 とする。	
	スペース	(1) 1 席当りのスペースは、幅 90 cm 以上、奥行き 140 cm 程度の水平床面とし、前面及び側面に転落防止用の立上りを設ける。	
	集団補聴設備	(1) おおむね 500 席以上あるホール等にあっては、客席の一部に、聴覚障害者用の集団補聴設備を設ける。	

整備箇所	項目	整備基準	整備箇所・基準の適用等
12 宿泊室	設置数	(1) 宿泊施設を設ける建築物にあっては、車いす使用者が円滑に利用できる宿泊室を設ける。 (2) 車いす利用者も利用できる宿泊室の数は、全宿泊室の 2% 以上とする。	
	出入口	(1) 宿泊室の出入口は、「6 屋内出入口」により、車いす使用者が円滑に開閉し、通過できるものとする。	
	転回スペース ・サンタリー ルーム	(1) 室内に車いすが転回できるスペースを設ける。 (2) 出入口は、扉を引き戸とするほか「6 屋内出入口」による。 (3) 腰掛け式便器の便座は、「8 車いす利用者等対応トイレ」による。 (4) 手すりは、「8 車いす利用者等対応トイレ」に準じて設ける。 (5) 洗面器は、「8 車いす利用者等対応トイレ」による。 (6) 浴槽まわりの水栓器具は、レバー式その他の操作が容易なものとし、座って手の届く位置に設ける。 (7) 浴槽は、移乗台板及び手すり付き浴槽とする。 (8) 必要に応じて、車いす転回スペースを設ける。	
	各種スイッチ その他設備	(1) 非常呼び出し設備を設ける。 (2) フラッシュ及び非常通報装置付き電話を設ける。 (3) 自動火災報知設備に連動して、音及び光によって非常事態の発生を知らせる装置を設ける。 (4) 各種スイッチその他設備は、いすに座って手が届く範囲の高さに設ける。	
13 シャワールーム	設置数	(1) 市民の利用が多いスポーツ施設等でシャワー設備を設ける場合には、車いす使用者も利用できるシャワールームを設ける。 (2) シャワールームは、男女それぞれのシャワールームに 1 か所以上設ける。	
	構造・設備	(1) 床面は、濡れても滑りにくい材料で仕上げる。 (2) 出入口の有効幅員は、80 cm 以上とする。 (3) 出入口の扉は、引き戸又はカーテンとする。 (4) 出入口前後の床は、同一レベルとする。 (5) シャワーは、ハンドシャワー等可動式のものとす。 (6) 水栓器具等は、いすに座って手が届く高さに設け、レバー式その他操作が容易なものとす。 (7) ブース内部には、周囲に外径 4 cm 程度の補助手すりを設ける。 (8) ブース内に、洗い台又はシャワーベンチを備える。	
14 カウンター・公衆電話台等		(1) カウンター、記載台及び公衆電話台等を設ける場合には、そのうちの 1 か所以上のもを車いす利用者も利用できるものとする。 ア 高さは、70 cm 程度とする。 イ トイレに車いすのフットレストが入るスペースを確保する。	
15 浴室	整備対象建築物	(1) 身体障害者や高齢者等の利用の多い建築物で共同浴室を設ける場合は、身体障害者や高齢者等が安全かつ円滑に利用できるよう整備する。ただし、特殊浴槽を設ける場合は、この限りでない。	
	出入口	(1) 出入口は、扉を引き戸とするほか、「6 屋内出入口」による。	
	仕上げ	(1) 床面は、濡れても滑りにくい材料で仕上げる。	
	車いす転回スペース 浴槽まわり	(1) 更衣室及び浴室内に、車いす転回スペースを設ける。 (2) 移乗台又は洗い台及び据置式浴槽の縁の高さは、床から 40 cm 程度とする。 (3) 浴槽への出入りを安全かつ円滑にするために、踏み段を設ける。 (4) 洗い台を設けない場合には、バスチェアを備える。	
	手すり その他設備	(1) 脱衣場、洗い場及び浴槽に補助手すりを設ける。 (2) シャワー及び水栓器具は、洗い台等に座ったままで利用できる位置に設ける。 (3) 水栓器具は、レバー式等操作しやすいものとする。 (4) 脱衣室の洗面器は、「7 トイレ」及び「8 車いす利用者等対応トイレ」による。	
16 休憩場所		(1) 不特定かつ多数の者が利用する建築物及び身体障害者や高齢者等の利用の多い建築物にあっては、利用者の休憩のためのベンチ等を適切な位置に設けるよう配慮する。	
17 客席の通路から舞台への通路	設置	(1) 不特定かつ多数の者が利用する建築物又は身体障害者や高齢者等の利用の多い建築物のホール等において、客席と舞台との間に 2 cm を超える高低差がある場合には、スロープ又は客席から舞台まで段差なく到達できる通路を設ける。 ただし、建築構造上やむを得ない場合は、階段の設置に替えることができる。 また、スロープ又は階段にあっては、建築構造上又は施設用途上やむを得ない場合には移動させることが可能なものに替えることができる。	
	通路	(1) 「5 屋内通路・廊下の床仕上げ（1）」による。 (2) 内法 120 cm 以上とする。 (3) 両側に連続して設ける。 (4) 手すりの形状及び取り付け高さ等は、「2 スロープの手すり（3）から（5）」による。 (5) 施設用途上やむを得ない場合には取り外すことが可能なものに替えることができる。	

整備箇所	項目	整備基準	整備箇所・基準の適用等
17 客席の通路から舞台への通路	スロープ	床仕上げ (1) 表面は、「2 スロープの床仕上げ(1)及び(3)」による。	
		(2) 傾斜床面は、回りの水平床面の材料の色と明度の差を大きくし、スロープを識別しやすいものとする。ただし、施設用途上やむを得ない場合には、同じ色とすることができる。	
		勾配 (1) 「2 スロープの勾配(1)から(3)」による。	
		踊場 (1) 「2 スロープの踊場(1)」による。	
		手すり (1) 「2 スロープの手すり(1)から(5)」による。	
		(2) 施設用途上やむを得ない場合には取り外すことが可能なものに替えることができる。	
	階段	幅員 (1) 「2 スロープの幅員(1)及び(2)」による。	
		その他 (1) 「2 スロープのその他(1)」による。	
		仕上げ (1) 階面は、「1 0 階段の仕上げ(1)」による。	
		(2) 滑り止めは、階面と同面仕上げとし、階面の材料の色と明度の差を大きくして、段を識別しやすいものとする。ただし、施設用途上やむを得ない場合には、同じ色とすることができる。	
	形状手すり	(1) 蹴込みは 2cm 以下とし、蹴上げは 16cm 程度、階面は 30cm 程度とする。	
		(2) 客席と舞台との高低差が 16cm を超える場合には、内側に設ける。	
		(3) 内側に 5cm 程度の立ち上がりをつける。	
		(4) 手すりの形状及び取り付け高さ等は、「2 スロープの手すり(2)から(5)」による。	
	幅員	(1) 施設用途上やむを得ない場合には、取り外すことが可能なものに替えることができる。	
		(2) 内法 140cm 以上とする。	

II 道路

整備箇所	項目	整備基準	整備箇所・基準の適用等				
1 歩道	歩車道の分離	(1) 歩車道は、可能な限り分離する。ただし、車両がほとんど走行しない、又はわずかな走行でかつ走行速度が遅い道路などで、ガードパイプなどにより安全対策が施されている場合は除く。 (2) 歩車道の分離の方法はセミフラット形式を原則とし、分離の方法を決定するに当たっては、次の諸条件を総合的に考慮する。 ア 歩行者の安全対策 イ 民有地の高さ、道路の横断・縦断勾配 ウ 道路排水（車道の排水は、可能な限り車道側で処理する。） エ 沿道の土地利用状況（特に車両乗り入れ部の構造）					
	連続性の確保	(1) 公共交通機関の乗降場と公共施設を結ぶ主要道路などをはじめとして、歩行空間の連続性が保たれ、ネットワークとして完成するよう歩道の整備を図る。					
	歩道幅員の確保	(1) 歩道の幅員は、原則として 200 cm 以上とし、身体障害者や高齢者を含むすべての歩行者が安心して通行できるものとする。 (2) 路上施設や占有物件等は、歩道の有効幅員を狭めないよう、できる限り整理統合を図る。 (3) 防護柵のボルト、支柱及び巻き込み部のエッジなどが、通行者に危害を与えないよう配慮する。					
	段差の処理	(1) 横断歩道に接続する部分の縁道の段差は、2 cm とする。ただし、道路の構造その他の状況によりやむを得ない認められる場合には、当該段差を 1 cm まで縮小することができる。 (2) 横断歩道口等の歩行動線路上には、集水橋を設けないこととし、水がたまることのないよう配慮する。					
	段差部の切り下げ	(1) 段差部の切り下げにより生じる勾配は、5% 以下とする。ただし、沿道の状況等によりやむを得ない場合には 8% 以下とする。 (2) 段差部の切り下げに当たっては、歩行動線の水平性とともに、歩道の連続した平坦性の確保に努める。					
	車両乗り入れ部の平坦性の確保	(1) 車両乗り入れ部は、原則として幅 100 cm 以上の平坦部分を連続して設けることにより、歩道の連続した平坦性を確保する。 (2) 歩道の幅員が十分確保されている場合には、車両乗り入れ部の平坦部分を 200 cm 以上確保するよう努める。 (3) 車両乗り入れ部は、車両乗り入れ部用の歩道境界特殊ブロックを用いてすりつけ範囲を短くすることにより、歩道の連続した平坦性を確保する。 (4) 植草帯や路上施設帯等がある歩道の場合には、これらの幅の範囲内で、車両乗り入れ部のすりつけを行い、歩道の連続した平坦性を確保する。					
	2 立体横断施設	幅員	(1) 横断歩道橋及び地下横断歩道の最小幅員は、次表のとおりとする。 表 1 横断歩道橋の最小幅員（単位：m）				
			昇降方式	通路の最小幅員	階段等の最小幅員 規定値 縮小値		
			階段	1. 5	1. 5	1. 2	
			斜路	2. 0	2. 0	1. 7	
		斜路付階段	2. 0	2. 1	1. 8		
		表 2 地下横断歩道の最小幅員（単位：m）					
		昇降方式	通路の最小幅員	階段等の最小幅員 規定値 縮小値			
		階段	2. 5	2. 5	1. 7		
		斜路	3. 0	3. 0	2. 2		
		斜路付階段	3. 0	3. 1	2. 3		
	(注) 当面は上記によることとし、道路構造令改正に伴う新基準が示されたときは、それぞれ新しい基準に読みかえるものとする。また、斜路の勾配を除き、立体横断施設設置後の歩道の残存幅員は、原則として 200 cm 以上とする。						
	勾配等	(1) 斜路の勾配を 8% (1/12) 以下とする（ただし、道路構造令の定めるところによる。） (2) 垂直移動の内滑きを確保するために、利用者が十分にあり、通行上、管理上支障がない箇所には、立体横断施設に昇降装置又は緩勾配斜路の整備に努める。					
	階段	(1) 原則として回り階段は設けない。 (2) 階段の蹴上げは 15 cm 程度、階面は 30 cm 程度、蹴込みは 2 cm 以下とする。ただし、斜路付階段の蹴上げ及び階面はこの限りではない。 (3) 階面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる。 (4) 滑り止めは、つまづかないように階面と同一レベルとし、階面の材料の色と明度の差を大きくして、段を識別しやすいものとする。					

整備箇所	項目	整備基準	整備箇所・基準の適用等
	斜路	(1) 床の仕上げについては、建築物の「1 建築物 2 スロープ」に準ずる。	
	手すり	(1) 手すりは、両側に、施設全体にわたって連続して設ける。なお、幅員が 300 cm を超えるときは、中間にも階段手すり又は斜路手すりを設ける。 (2) 手すりは、外径 4 cm 程度とし、床から 80 cm 程度の高さに設ける。 (3) 手すりは、下側で支持する構造とし、高欄等との間に 5 cm 程度の隙間を確保する。 (4) 手すりの端部には、30 cm 以上の水平部を設けるとともに、末端部を床又は壁の方向に折り曲げ危険のないようにする。 (5) 材質は、耐久性・耐湿性を考慮し選定する。	
	その他	(1) 高齢者や視覚障害者等が安全に利用できるよう、地下横断施設等の屋外と屋内の明るさの差を緩和するとともに、階段全体を一定の明るさに保つよう採光又は照明の整備を図る。	
3 歩道の舗装・照明等	歩道舗装	(1) 歩道の舗装面は、濡れても滑りにくい材料で仕上げ、ブロック舗装材は面取りの少ないものを用いる等舗装面の平坦性の確保に努める。 (2) アスファルト舗装は、透水性舗装を原則とする。この場合の横断勾配は、1 % を原則とする。ただし、沿道の状況等により、やむを得ない場合は、2 % 以下とすることができる。	
	休憩スペース	(1) 沿道の施設管理者と協力して、高齢者や身体障害者等も利用しやすい休憩スペースの確保に努める。	
	広幅員歩道照明	(1) 幅員 300 cm 以上の広幅員の歩道のある道路で、道路照明を設けるときには、夜間も安全に通行できるよう、歩道を照らす照明も併せて設置する。	
	歩行者用の標識等	(1) 視力障害者誘導用床材及び音声案内装置は、「IV 案内・誘導」による。 (2) 歩行者が容易にかつ楽しく目的地の施設へ到達できるよう、地区特性をいかにした標識やサインを整備する。 (3) 夜間でも標識やサインが識別できるよう、発光性材料の使用や補助照明装置の設置に努める。	

Ⅲ 公園

整備箇所	項目	整備基準	整備箇所・基準の適用等
1 敷地内通路・園路及び広場出入口	床仕上げ	(1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げ、砂利舗装はしない。 (2) 表面は、原則として左右水平かつ平坦とする。	
	幅員	(1) 通路、園路及び公園広場の出入口の幅員は、200 cm 以上とする。ただし、附帯駐車場内通路の幅員は、120 cm 以上とすることができる。 (2) バリカーの間隔は、90cm 以上とする。	
	高低差の解消	(1) 道路境界線も含め通路、園路及び公園広場の 1 以上の出入口（以下「通路等」という。）には、段を設けない。やむを得ず設ける段の高低差は、2cm 以下とするとともに、面取りをする。この場合、段の先端の材料の色は、回りの色と明度差を大きくして、段を識別しやすいものとする。 (2) 通路等に 2cm を超える高低差がある場合は、原則としてスロープとする。 (3) 通路及び園路のスロープの勾配は、5 % 以下とする。ただし、敷地形状等によりやむを得ない場合は、8 % 以下とすることができる。 (4) 公園広場出入口等のすりつけ勾配は、8 % 以下とする。 (5) スロープの筋り場及び手すりその他は、「1 建築物 2 スロープ」に準ずる。 (6) 階段は「1 建築物 10 階段」に準ずる。ただし、公園・緑地の管理用階段は除く。	
	排水溝	(1) 通路内に排水溝を設ける場合は、溝蓋スリットの幅は、2cm 以下とする。	
2 視覚障害者の案内誘導	視覚障害者の案内誘導	(1) 「IV 案内・誘導」による	
3 公園トイレ	ボーイ段の解消	(1) 入口通路には、段を設けない。 (2) 地面とトイレ床面に高低差がある場合の入口通路は、勾配 1/15 以下のスロープとするほか「1 建築物 2 スロープ」に準ずる。	
	腰掛け式便器ブース	(1) 内法 200cm×200cm 又は 160cm×220cm の広さを確保とする腰掛け式便器ブースを 1 か所以上設ける。男性トイレと女性トイレを距離をおいて設ける場合は、それぞれ 1 か所以上設ける。 (2) ブース出入口の有効幅員は、90cm 以上とし、段を設けない。 (3) ブース出入口の扉は、引き戸とし円滑に開閉できるものとする。 (4) ブース内には、手すり、フラッシュバルブ、手洗器、手荷物置き、非常通報装置等を適切に配置し、車いす使用者及び高齢者等が利用しやすいものとする。	
	手すり付き小便器	(1) 手すり付き小便器を 1 か所以上設ける。 (2) 設置箇所は、原則として出入口に最も近い位置とする。 (3) 便器の受け口の高さは、85cm 以下とする。	
	手すり付き洗面器	(1) 公園トイレには、操作しやすいブラッシュ式水洗等の手すり付き洗面器を 1 か所以上（男・女の利用区分がある場合はそれぞれ 1 か所以上）設ける。	
4 附帯駐車場		(1) 附帯駐車場を設ける場合は、「1 建築物 4 駐車場」による	
5 公園施設の附帯設備		(1) ベンチ、屋外卓、水飲み器、販売機その他の設備は、身体障害者及び高齢者等が円滑に利用できるものとする。	

Ⅳ 案内・誘導

整備箇所	項目	整備基準	整備箇所・基準の適用等
1 視覚障害者の歩行案内	誘導用床材の敷設箇所	(1) 道路にあっては、原則として、次の場所に視覚障害者誘導用床材を敷設する。 ア 公共交通機関の最寄りの乗降場と主要な公共建築物を結ぶ歩道 イ 視覚障害者誘導用床材のネットワーク整備を図るべき都心部等の広幅員歩道 ウ 主要都市施設の敷地出入口に近接する部分 エ 立体横断施設及び横断歩道に近接する部分 オ バス・タクシーの乗降場 (2) 不特定かつ多数の者が利用する建築物及び身体障害者や高齢者等の利用の多い建築物（公庫施設も含む。）にあっては、次の場所に視覚障害者誘導用床材を敷設する。 ア 敷地出入口から屋外出入口（複数の出入口が近接している場合は、そのうちの1以上の出入口をいう。以下同じ。）に至る通路 イ 屋外出入口から受付等（複合用途建築物にあっては、代表受付等）に至る通路・廊下。ただし、常時係員が対応できる等案内誘導上支障がない場合は除く。 ウ 視覚障害者誘導用床材を敷設する通路には、原則として、階段は設けない。	整備基準に拠る用語の意義は次のとおりとする。 (1)「主要な公共建築物」 「建築物」の「不特定かつ多数の者が利用する建築物」及び「身体障害者や高齢者等の利用の多い建築物」の地、これに類する国、県及び市町村の建築物 (例) ・県庁、県病院、県社会福祉センター、県立総合体育館、県立図書館、県立美術館、産業会館等 ・税務署・郵便局等国出先機関の庁舎等 ・日赤病院、民間総合病院 ・厚生年金会館、県立文化芸術ホール等のホール施設
	音声案内装置の設置箇所	(1) 市役所、区役所、区民文化センター、交通ターミナル、総合病院その他の都市の主要施設の敷地出入口に近接する歩道	
2 視覚障害者誘導用床材	床材の輝度	(1) 視覚障害者誘導用床材は、回りの床材との輝度比が大きく、識別しやすいものとする。	(2) 「不特定かつ多数の者が利用する建築物」 「建築物」と同意義 (3) 「身体障害者や高齢者等の利用の多い建築物」 「建築物」と同意義
	床材の形状	(1) 床材は、30cm×30cmの大きさとし、滑りにくいものとする。 (2) 歩行方向を案内する線状床材は、線状突起縦4本配列のものとする。 (3) 方向転換位置や注意すべき位置を案内する点状床材は、点状突起縦横5個配列のものとする。 (4) その他の仕様は、日本産業規格 JIS T 9251「視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列」に定めたとおりとする。	
	床材の配置	(1) 線状床材は、歩行方向に1列配置とする。ただし、バス停留所等のポイント案内の場合は除く。 (2) 駅前広場やロビー等の方向を見失いがちな場所に設ける、視覚障害者誘導用床材は、原則として直線配置とし、方向転換すべき位置で、直角に折れ曲がるよう配置する。 (3) 方向転換位置を案内する点状床材は、屈折位置に配置する。 (4) 出入口や受付案内等の位置を案内する点状床材は、T字型配置とする。 (5) 横断歩道に接する部分及び階段に近接する部分等危険を伴う位置を案内する点状床材は、横2列配置とする。	
	床材の敷設位置	(1) 線状床材を敷設する位置は、壁、柱その他歩行障害物から床材端が60cm以上離れた位置とする。 (2) 点状床材を敷設する位置は、出入口、階段、歩車道境界、壁、柱等から床材端が30cm程度離れた位置とする。	
3 視覚障害者の垂直移動案内	点字標示その他	(1) エレベーター ア 昇降口ロビー及びエレベーター内の操作盤に、操作方法等を点字標示する。 イ エレベーター内に、停止階及び昇降方向（又は到達する階）を音声で知らせる装置を設ける。 ウ 乗降ロビーに、到達するエレベーターの昇降方向を音声で知らせる装置を設ける。ただし、エレベーター内の音声で知らせることができる場合は除く。 エ エレベーターの出入口に視覚障害者誘導用床材を敷設する場合は、操作盤の前に設けるものとする。 (2) 階段及び立体横断施設 不特定かつ多数の者が利用する建築物の階段及び立体横断施設の両側の手すりに、必要に応じて現在位置及び行先を点字標示する。ただし、遊歩階段等日常的に利用しないものは除く。	
	安全対策	(1) 階段の滑り止めは、路面の材料の色と明度の差を大きくし、段を識別しやすいものとする。 (2) スロープの傾斜床面は、回りの水平床面の材料の色と明度の差を大きくし、スロープを識別しやすいものとする。 (3) 転落、転倒の危険をなくするために、屋外に設ける階段又はスロープ等に近接する床面に視覚障害者誘導用床材を敷設するなどの措置を講ずる。ただし、管理用階段等日常的に利用しないものは除く。	

整備箇所	項目	整備基準	整備箇所・基準の適用等
4 案内・標示	案内板	(1) 床面積の合計が2,000㎡以上の建築物にあっては、エレベーター、車いす使用者等対応トイレ、車いす使用者用駐車区画の位置を示した案内板を設ける。 (2) 案内板を設ける場合は、高齢者等にも読みやすいように、文字は大きな字体で、地板の色と明度の差を大きくする。 (3) 車いす使用者等対応トイレの位置を明示する。 (4) 点字案内文を併記する。 (5) 案内板は、見上げる必要をなくすよう努める。	
	標示物	(1) 床面積の合計が2,000㎡以上の建築物にあっては、エレベーター、車いす使用者等対応トイレ、車いす使用者用駐車区画の位置の付近に標示物を設ける。 (2) 標示物は、できるかぎり図形標示とするよう努める。 (3) 高齢者等にも読みやすいように文字は、大きい字体で、地板の色と明度の差を大きくする。 (4) 手洗いや、便所等の案内標示は、高齢者等の視野特性を考慮し、床から200cm程度以下の高さに設けるように努める。 (5) 室名等を点字で標示する場合は、床から140cm程度の高さに設ける。 (6) 夜間においても利用する施設等の標示物や標識は、夜間でも識別できるよう発光性塗料の使用や補助照明の整備に努める。	

令和3年 7月20日
広島市道路交通局都市交通部

JR駅のバリアフリー化の整備状況（令和3年3月現在）



● 国の定める基本方針に基づく、バリアフリー化整備対象のJR駅
〔 ※は令和3年4月の基本方針改正により今後対象となり得る駅
（1日当たりの利用者数が2千人以上3千人未満の駅） 〕

■ 広島市域のバリアフリー化整備対象のJR駅のうち、
バリアフリー化されている駅

□ 1日当たりの利用者数が5千人以上で高低差が5m以上あるJR駅のうち、
バリアフリー化されていない駅
（西広島駅：事業中、新井口駅：本市道路事業を先行して令和3年度着手予定）

□ 1日当たりの利用者数が3千人以上のJR駅のうち、
バリアフリー化されていない駅
（安芸矢口駅：事業中、戸坂駅：JR単独事業で整備予定）